
Оборудование для индикации данных и сигнализации

BNI IOL-801-102-Z037
Код заказа: BNI008A

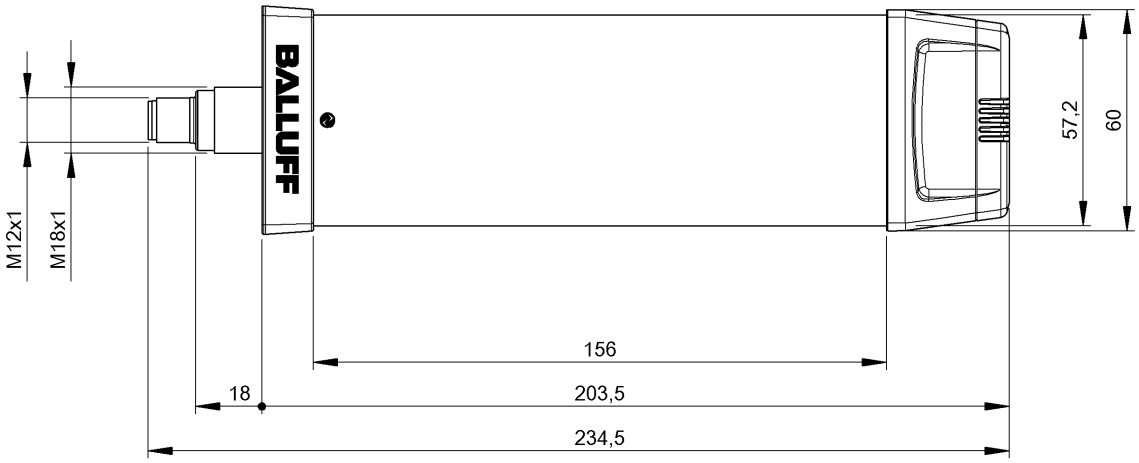

Display/Operation

Возможность регулировки	Индикация функций Громкость
Диммер	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация функций	Режим бегущих огней Режим уровней Сегментный режим Адаптивный режим
Предварительно заданные цвета	желтый белый зеленый синий красный оранжевый конфигурируемый
Сегменты, количество, макс.	3
Функция зуммера	да
Цвета, количество	7

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем	M12x1-Male, 4-pin, A-coded

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Частота звука	2800 ± 500 Гц

Environmental conditions

Громкость, макс.	95 dB/m
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура хранения	-25...50 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	52 a

General data

Комплект поставки	Пружинное кольцо Резиновая ножка Краткое руководство Винт M4x6 Шестигранная гайка M18x1
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
Срок службы, мин.	50000 h

Material

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	PC, прозрачн. литой под давлением цинковый сплав
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да

Оборудование для индикации данных и сигнализации

BNI IOL-801-102-Z037
Код заказа: BNI008A

Mechanical data

Крепление	Винты M18
Крепление кабеля заземления	M4
Размеры	60 x 60 x 234,5 мм
Снаряженная масса	470.00 g

Output/Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	7.2 ms
Дополнительная функция	Расширенные параметры процесса
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, IN	1 байта
Параметры процесса, OUT	8 байт
Сигнал сбоя	255 мА при 24 В
Тип кадра	2.B
Функция IO-Link	Устройство
Цикл данных процесса, мин.	7.2 ms


Remarks

см. краткое руководство

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал